


Bedieningshandleiding voor gebruiker (NL)
Operation manual by user (GB)
Bedienungsanleitung für Benutzer (DE)
Opération manuel par utilisateur (FR)




Flair 225 (Plus)

BEWAREN BIJ HET TOESTEL (NL)
STORE NEAR THE APPLIANCE (GB)
BITTE BEIM GERÄT AUFBEWAHREN (DE)
À CONSERVER PRÈS DE L'APPAREIL (FR)

<https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads>



Flair 225 (Plus)



NL

Dit toestel mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, personen met verminderde geestelijke vermogens, lichamelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, gebruikt worden als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Schoonmaak en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen gedaan worden zonder toezicht.

Bestel voor vervangen van het netsnoer altijd een vervangend netsnoer bij Brink. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag een beschadigde netaansluiting alleen door een hiervoor gekwalificeerd persoon worden vervangen!

GB

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If you need a new power cable, always order the replacement from Brink. To prevent dangerous situations, a damaged mains connection must only be replaced by a qualified expert!

DE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.


Muss das Netzkabel ausgetauscht werden, immer ein Ersatznetzkabel bei Brink bestellen. Um gefährliche Situationen zu verhindern, darf ein beschädigter Netzanschluss nur von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden!

FR

Les enfants de plus de 8 ans, les personnes déficientes mentales ou handicapées physiques, ou les personnes manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance d'un adulte, ou s'ils ont reçu des instructions concernant un usage sûr de l'appareil et sont conscients des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les interventions de nettoyage et d'entretien réservées à l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

Pour le remplacement du cordon d'alimentation, commandez toujours un cordon d'alimentation de remplacement auprès de Brink. Pour éviter toute situation dangereuse, un raccordement endommagé ne peut être remplacé que par une personne qualifiée !

Montage/ Mounting/ Montage/ Le montage

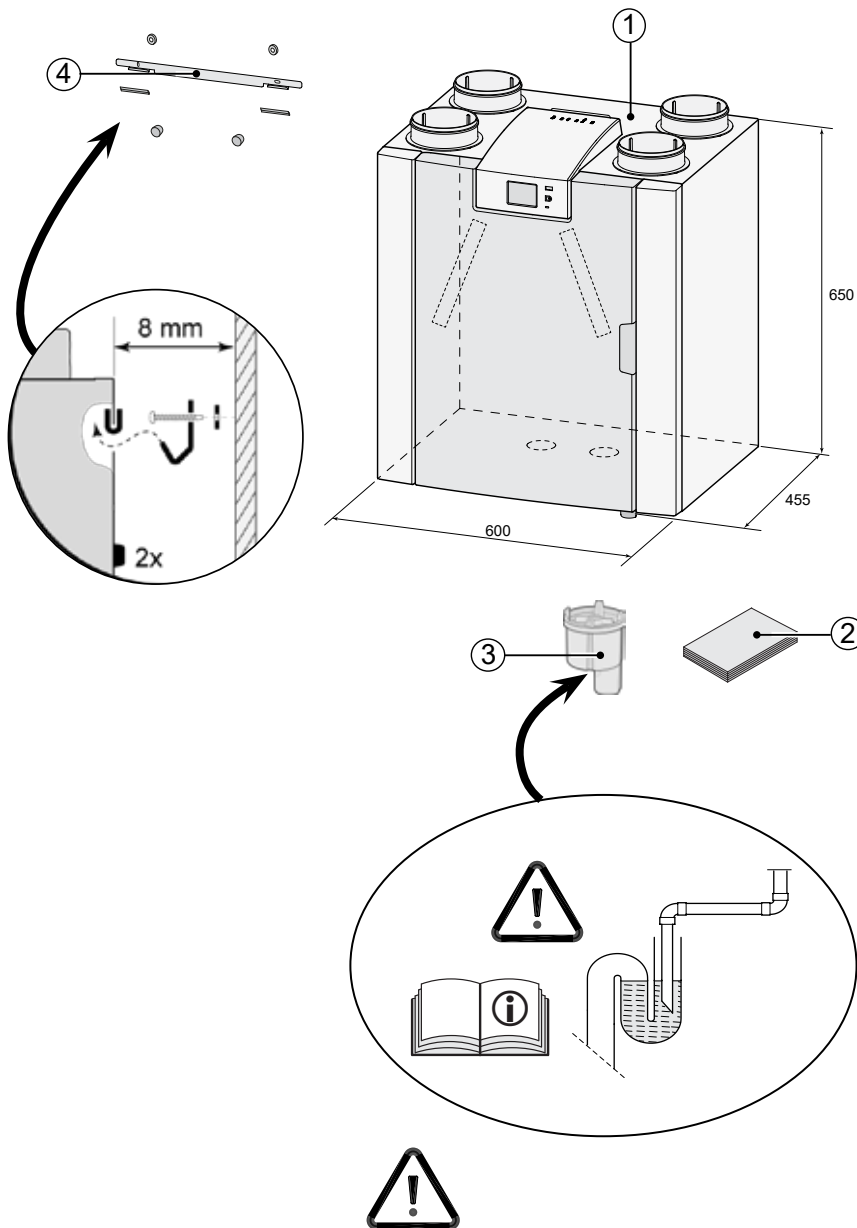

Leveromvang

- ① Flair 225
- ② Documentatieset:
 - 1x korte handleiding
- ③ • 1x sifon
- ④ Muurophangbeugelset:
 - 1x ophangstrip
 - 2x stootdopjes
 - 2x rubber strip
 - 2x rubberen ringen

Scope of delivery

- ① Flair 225
- ② Documentation set:
 - 1x brief instructions
- ③ • 1x siphon
- ④ Wall mounting bracket kit:
 - 1 x suspension strip
 - 2x protective caps
 - 2 x rubber strip
 - 2 x rubber rings

Lieferumfang

- ① Flair 225
- ② Dokumentationssatz:
 - 1x Kurzanleitung
- ③ • 1x Siphon
- ④ Wandaufhängebügel-Satz:
 - 1x Aufhängeleist
 - 2x Schutzkappen
 - 2x Gummistreifen
 - 2x Gummiringe

Waarschuwing

NL

Maak bij werkzaamheden aan het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

Warning

GB

When working on the appliance, always take the voltage from the appliance by pulling the power plug.

Zu beachten

DE

Sind Arbeiten im Innern des Gerätes vorgesehen, ist das Gerät immer durch Ziehen des Netzsteckers spannungslos zu machen.

Avertissement

FR

Lors de travaux sur l'appareil, commencez toujours par appareil hors tension et débranchez la fiche secteur.

Contenu de la livraison

- ① Flair 225
- ② Documentation:
 - 1x manuel court
- ③ • 1x siphon
- ④ Kit d'étrier de suspension murale:
 - 1x band de suspension
 - 2x petits butoirs
 - 2x bande en caoutchouc
 - 2x rondelles en caoutchouc

**NL**

- *Toestel waterpas plaatsen.*
- *De opstellingsruimte voorzien van goede condensafvoer met waterslot.*
- *Vorstvrije opstellingsruimte.*
- *I.v.m. met schoonmaken van filters en onderhoud:
Aan voorzijde vrije ruimte van minimaal 70 cm
Vrije stahoogte van 1,8 m.*

GB

- *Appliance must be placed level*
- *Installation room must be such that a good condensate discharge with air trap and pitch for condensate can be made.*
- *Installation room must be frost-free.*
- *For cleaning the filters and carrying out maintenance:
Free space of at least 70 cm at the front of the appliance.
Free headroom of 1.8 m*

DE

- *Gerät waagrecht montieren.*
- *Aufstellungsraum so bestimmen, dass ein guter Kondenswasserablauf mit Geruchsverschluss gewährleistet sind.*
- *Aufstellungsraum frostfrei.*
- *Zwecks Filterreinigung und Wartungsarbeiten:
Mindestfreiraum im vorderen Gerätebereich von mindestens 70 cm
Freie Stehhöhe von 1,80 m.*


FR

- *L'appareil doit être posé de niveau.*
- *L'espace d'installation doit être choisi de telle façon qu'une bonne évacuation de la condensation, avec un siphon et une dénivellation pour l'eau de condensation, puisse être réalisée.*
- *L'espace d'installation doit être à l'abri du gel.*
- *Veillez, en raison du nettoyage des filtres et de l'entretien, à respecter une distance minimale de 70 cm sur le devant de l'appareil et une hauteur libre de 1,8 m.*

Onderhoud door de gebruiker

Reinigen filter

Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek reinigen of vervangen van de filters.


Het filter hoeft pas te worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display (hierop verschijnt filtersymbool  of, indien een standenschakelaar met filterindicatie is geplaatst en rode led bij deze schakelaar brandt.

Ieder jaar dienen de filters vervangen te worden.

Na 3 maal schoonmaken van de filters moet deze bij de 4e maal worden vervangen.


Het toestel mag nooit zonder filters worden gebruikt.

Schoonmaken c.q. vervangen van de filters:

Druk langer dan 3 seconden op het filter symbool  om filterwizard te openen.

Volg nu de instructies die op het display verschijnen om filter te reinigen c.q. te vervangen.


Deze filterwizard kan niet worden afgebroken.

Wanneer alle instructies op menu zijn afgewerkt en bevestigd, dan wordt de filterwizard afgesloten door op "Home" toets  te drukken en komt het display terug op hoofdscherm; de timer van filtermelding is gerest en de filtermelding is nu verdwenen.

Maintenance by the user

Cleaning filter

The maintenance for the user is limited to the periodic cleaning or replacement of the filters.

The filter only has to be cleaned if this is indicated on the display (the filter symbol is shown here)  or, if a multiple switch with filter indication has been installed and the red LED of the switch is on.

The filters should be replaced each year.

After the filter has been cleaned 3 times, it must be replaced by the 4th time.


The appliance must never be used without filters.

Cleaning and replacing the filters:

Press the filter symbol  for longer than 3 seconds to open the filter wizard.


Now follow the instructions that appear on the display to clean and/or replace the filter.

This filter wizard cannot be interrupted.

When all the instructions on the menu have been followed and confirmed, then the filter wizard is closed by pressing the "Home" button  and the display then returns to the main screen; the filter message is reset and the filter message now disappears.

Wartung durch den Benutzer

Filter reinigen

Die Wartung durch den Benutzer beschränkt sich auf das regelmäßige Reinigen oder Austauschen der Filter. Der Filter muss erst gereinigt werden, wenn dies im Display (durch das Filtersymbol ) angezeigt wird, oder wenn ein Stufenschalter mit Filteranzeige eingebaut ist und die rote LED an diesem Schalter leuchtet.

Die Filter müssen jährlich ausgetauscht werden.

Die Filter können 3 Mal gereinigt und müssen beim 4. Mal ausgetauscht werden.


Das Gerät darf nie ohne die Filter verwendet werden.

Reinigen bzw. Austauschen der Filter:

Drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang auf das Filtersymbol , um den Filterassistenten zu öffnen.

Zum Reinigen bzw. Austauschen der Filter befolgen Sie die im Display angezeigten Anweisungen.


Der Filterassistent kann nicht abgebrochen werden.

Sobald alle Anweisungen im Menü befolgt und bestätigt wurden, wird der Filterassistent durch Drücken der „Home“-Taste  beendet und das Display wechselt zum Hauptfenster zurück. Der Timer der Filtermeldung wird zurückgesetzt und die Filtermeldung nicht mehr angezeigt.

Maintenance par l'utilisateur

Filtre de nettoyage par utilisateur

L'entretien pour l'utilisateur est limité au nettoyage ou au remplacement périodique des filtres.

Les filtres ne doivent être nettoyés que si cela est indiqué à l'écran (le symbole de filtre y apparaît)  ou, si un commutateur de positions avec indication de filtre est installé et que la led rouge de ce commutateur est allumée.

Chaque année, les filtres doivent être remplacés.

Après 3 nettoyages des filtres, ceux-ci doivent être remplacés.


L'appareil ne peut jamais être utilisé sans filtres.

Nettoyage ou remplacement des filtres:

Appuyez pendant plus de 3 secondes sur le symbole du filtre  pour ouvrir l'assistant de filtre.

Suivez ensuite les instructions qui apparaissent à l'écran pour nettoyer le filtre ou le remplacer.

Cet assistant de filtre ne peut pas être interrompu.

Lorsque toutes les instructions du menu sont terminées et confirmées, l'assistant de filtre est fermé en appuyant sur la touche "Home"  et l'écran revient à l'écran principal; la minuterie du message de filtre est réinitialisée et le message de filtre disparaît.

**CONFORMITEITSVERKLARING (NL)/ DECLARATION OF CONFORMITY (GB)
KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG (DE)/ DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (FR)**

- NL - Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
 GB - This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
 DE - Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
 FR - Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fabrikant :
 Manufacturers :
 Hersteller : **Brink Climate Systems B.V.**
 Fabricant :

Le produits décrit ci-dessus répond aux directives suivantes:

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Adres :
 Address : **P.O. Box 11**
 Adresse: : **NL-7950 AA Staphorst,**
 Adresse : **The Netherlands**

Produkt :
 Product : **Flair 225**
 Produkt : **Flair 225 Plus**
 Produit :

*Het hierboven beschreven product is getest volgens de normen:
 The product described above has been tested according to the following standards:*

Das oben beschriebene Produkt wurde gemäß den folgenden Standards getestet:

Le produit décrit ci-dessus a été testé selon les normes suivantes:

Het hier beschreven product voldoet van de richtlijnen:

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

- EN 55014-1 : 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2 : 2021
- EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1:2021
- EN 61000-3-3 : 2013 + A1:2019
- IEC 61000-3-3 : 2013/AMD2:2021
- EN 60335-1 : 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019
- EN 60335-2-40 : 2003 + A11 + A12 + A1 + C + A13 + AC:2013
- EN 62233 : 2008 + AC:2008

The product described above complies with following directives

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)

Das oben beschriebene Produkt erfüllt die nachfolgenden Richtlinien

- 2014/35/EU (OJEU L 96/357; 29-03-2014)
- 2014/30/EU (OJEU L 96/79; 29-03-2014)
- 2009/125/EU (OJEU L 285/10; 31-10-2009)
- 2017/1369/EU (OJEU L 198/1; 28-07-2017)
- RoHS 2011/65/EU (OJEU L 174/88; 01-07-2011)



A. Hans,
 Directeur/ Managing director
 Geschäftsführer/ Directeur

Staphorst, 15-10-21

BRINK

Air for life

BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.

P.O. Box 11 NL-7950 AA Staphorst The Netherlands
Wethouder Wassebaliestraat 8 7951SN Staphorst The Netherlands
T. +31 (0) 522 46 99 44
F. +31 (0) 522 46 94 00
info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl

NL

Technische informatieblad conform Ecodesign (ErP), nr. 1254/2014 (Bijlage IV)					
Fabrikant:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Flair 225 (Plus)			
Klimaatzone:	Type regeling	SEC-Waarde in kWh/m ² a	SEC Klasse	Jaarlijk elektriciteitsverbruik (AEC) in kWh	Jaarlijk bespaarde verwarming (AHS) in kWh
Gemiddeld	handbediend	-40,78	B	258	4655
	afregeleiding	-41,42	A	237	4667
	1x sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A+	199	4692
	2 of meerdere sensoren (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A+	135	4741
	handbediend	-79,92	A+	795	9107
Koud	afregeleiding	-80,68	A+	774	9131
	1x sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736	9179
	2 of meerdere sensoren (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672	9275
	handbediend	-15,73	E	213	2105
	afregeleiding	-16,30	E	192	2111
Warm	1x sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154	2122
	2 of meerdere sensoren (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90	2144
	Type ventilatiebestel: Gebalanceerd, individueel ventilatiebestel met warmteregeling				
Ventilator:		EC - ventilator met traploze regeling			
Type warmtewisselaar:		Recuperatieve kunststof-kruisgestroomde wisselaar			
Thermisch rendement:		92%			
Maximaal debiet:		225 m ³ /h			
Maximaal opgenomen vermogen:		165 W			
Geluidsvermogen niveau Lwa:		39 dB(A)			
Referentiedebiet:		158 m ³ /h			
Referentiedruk:		50 Pa			
Specifiek elektrisch opgenomen vermogen (SEL):		0,17 Wh/m ³			
Regelfactor:		1,0 in combinatie met standenschakelaar 0,95 in combinatie met klokregeling 0,85 in combinatie met 1 sensor 0,65 in combinatie met 2 of meerdere sensoren			
Leakage*:	Intern	0,70%			
	Extern	1,80%			
Positie filter vervuld indicatie:		Op het display van het toestel / op de standenschakelaar (led) / op de bedieningsmodule Attention! Voor een optimale energie-efficiëntie en een goede werking is het noodzakelijk regelmatig de filters te inspecteren en eventueel te reinigen of te vervangen.			
Internetadres voor de montage-instructies:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
By-pass:		Ja, 100% by-pass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standards

GB

Productdatasheet conform Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Annex IV)					
Supplier:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Flair 225 (Plus)			
Climate zone	Type of control	SEC-Value in kWh/m ² a	Energyclass (SEC)	The annual electricity consumption (AEC) in kWh	The annual heating saved (AHS) in kWh
Average	Manual	-40,78	B	258	4655
	Clock	-41,42	A	237	4667
	1 Sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199	4692
	2 or more Sensors (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135	4741
	Manual	-79,92	A+	795	9107
Cold	Clock	-80,68	A+	774	9131
	1 Sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736	9179
	2 or more Sensors (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672	9275
	Manual	-15,73	E	213	2105
	Clock	-16,30	E	192	2111
Warm	1 Sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154	2122
	2 or more Sensors (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90	2144
	Type of ventilation unit: Ventilation unit with heat recovery				
Fan:		Variable speed EC fan			
Type of heat exchanger:		Recuperative plastic cross-counterflow heat exchanger			
Thermal efficiency:		92%			
Maximum flow rate:		225 m ³ /h			
Electric power input:		165 W			
Sound power level Lwa:		39 dB(A)			
Reference flow rate:		158 m ³ /h			
Reference pressure difference:		50 Pa			
Specific Power Input (SEL):		0,17 Wh/m ³			
Control factor:		1,0 in combination with manual switch 0,95 in combination with clock 0,85 in combination with 1 sensor 0,65 in combination with 2 or more sensors			
Leakage*:	Internal	0,70%			
	External	1,80%			
Filter/warning:		On the display of the ventilation unit / Manual switch / clock control. Attention! For optimal energy efficiency and a proper operation a regular filter inspection, cleaning or replacement is necessary			
Internet address for Assembly instructions:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
By-pass:		Yes 100% by-pass			

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standards

DE

Produktinformationsblatt gemäß Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Anhang IV)					
Hersteller:		Brink Climate Systems B.V.			
Modell:		Flair 225 (Plus)			
Klimazone	Bedienungsweise	SEC-Werte in kWh/m ² a	SEC-Klasse	Jährlicher Stromverbrauch (AEC) in kWh	Jährliche Einsparung an Heizenergie (AHS) in kWh
Mittel	Handbetrieb	-40,78	B	258	4655
	Zeitregelung	-41,42	A	237	4667
	1x Sensor (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199	4692
	mehrere Sensoren (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135	4741
	Handbetrieb	-79,92	A+	795	9107
Kalt	Zeitregelung	-80,68	A+	774	9131
	1x Sensor (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736	9179
	mehrere Sensoren (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672	9275
	Handbetrieb	-15,73	E	213	2105
	Zeitregelung	-16,30	E	192	2111
Warm	1x Sensor (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154	2122
	mehrere Sensoren (Feuchte/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90	2144
	Typ Lüftungsgesät: Lüftungsgesät mit Wärmerückgewinnung				
Ventilator:		Stufenloser EC-Ventilator			
Typ Wärmetauscher:		Rekuperativer Kunststoff-Kreuzgestromter Plattenwärmtauscher			
Wärmebereitstellungsgrad:		92%			
Maximale Luftleistung:		225 m ³ /h			
Leistungsaufnahme:		165 W			
Schallleistungspegel Lwa:		39 dB(A)			
Bezugs-Luftdurchsatz:		158 m ³ /h			
Bezugsdruckdifferenz:		50 Pa			
Spezifische Leistungsaufnahme (SEL):		0,17 Wh/m ³			
Steuerfaktor:		1,0 in Kombination mit Stufenschalter 0,95 in Kombination mit Zeitschaltuhr 0,85 in Kombination mit 1 Sensor 0,65 in Kombination mit mehreren Sensoren			
Leakage*:	Intern	0,70%			
	Extern	1,80%			
Filterwarnanzeige:		Display Lüftungsgesät / Stufenschalter / Zeitschaltuhr / Bedienmodul Achtung! Für eine optimale Energieeffizienz und eine optimale Leistung ist eine regelmäßige Inspektion, Reinigung und Auswechslung der Filter notwendig.			
Internetanschrift für Anweisung zur Montage:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
By-pass:		Ja (100% By-pass)			

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standards

FR

Fiche de données sur le produit conforme à Ecodesign (UE), nr. 1254/2014 (Annexe IV)					
Fournisseur:		Brink Climate Systems B.V.			
Modèle:		Flair 225 (Plus)			
Zone climatique	Type de commande	Valeur SEC à kWh/m ² a	Classe énergétique (SEC)	Consommation électrique annuelle (CEA) à kWh	Economie de chaleur annuelle (EAC) à kWh
Moyenne	Manuel	-40,78	B	258	4655
	Horloge	-41,42	A	237	4667
	1 sonde (RH/CO ₂ /COV)	-42,62	A	199	4692
	2 ou plusieurs sondes (RH/CO ₂ /COV)	-44,71	A	135	4741
	Manuel	-79,92	A+	795	9107
Froid	Horloge	-80,68	A+	774	9131
	1 sonde (RH/CO ₂ /COV)	-82,12	A+	736	9179
	2 ou plusieurs sondes (RH/CO ₂ /COV)	-84,68	A+	672	9275
	Manuel	-15,73	E	213	2105
	Horloge	-16,30	E	192	2111
Chaud	1 sonde (RH/CO ₂ /COV)	-17,37	E	154	2122
	2 ou plusieurs sondes (RH/CO ₂ /COV)	-19,19	E	90	2144
	Type d'unité de ventilation: Unité de ventilation avec récupération de chaleur				
Ventilateur:		Ventilateur EC à vitesse variable			
Type d'échangeur de chaleur:		Échangeur de chaleur double flux en plastique avec récupérateur			
Efficacité thermique:		92%			
Débit de flux maximum:		225 m ³ /h			
Entrée d'alimentation électrique:		165 W			
Niveau de puissance acoustique Lwa:		39 dB(A)			
Débit de flux de référence:		158 m ³ /h			
Différence de pression de référence:		50 Pa			
Entrée spécifique de puissance (SEL):		0,17 Wh/m ³			
Facteur de contrôle:		1,0 en combinaison avec commutateur manuel 0,95 en combinaison avec l'horloge 0,85 en combinaison avec 1 sonde 0,65 en combinaison avec 2 ou plusieurs sondes			
Fuite*:	Interne	0,70%			
	Externe	1,80%			
Avertissement filtre:		Sur l'affichage de l'unité de ventilation / Commutateur manuel / Commande par l'horloge. Attention! Une vérification, un nettoyage ou un remplacement des filtres est nécessaire pour garantir une efficacité énergétique optimale et un fonctionnement correct.			
Adresse Internet pour les instructions de montage:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
By-pass:		Oui (100% by-pass)			

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standards

IT

Schema prodotto conforme Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (Allegato IV)					
Fornitore:		Brink Climate Systems B.V.			
Modello:		Flair 225 (Plus)			
Zona climatica	Tipologia di controllo	SEC-Value in kWh/m ² a	Energyclass (SEC)	Consumo elettrico annuale (AEC) in kWh	Calore risparmiato annuo (AHS) in kWh
Temperata	Manuale	-40,78	B	258	4655
	Timer	-41,42	A	237	4667
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199	4692
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135	4741
	Manuale	-79,92	A+	795	9107
Fredda	Timer	-80,68	A+	774	9131
	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736	9179
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672	9275
	Manuale	-15,73	E	213	2105
	Timer	-16,30	E	192	2111
Calda	1 Sensore (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154	2122
	2 o più Sensori (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90	2144
	Tipo unità di ventilazione: Unità di ventilazione con recupero del calore				
Ventilatore:		Ventilatore EC a velocità variabile			
Tipo di scambiatore di calore:		Scambiatore di calore di plastica a flussi opposti incrociati			
Efficienza termica:		92%			
Flusso massimo:		225 m ³ /h			
Potenza elettrica in ingresso:		165 W			
Potenza sonora Lwa:		39 dB(A)			
Flusso di riferimento:		158 m ³ /h			
Differenza di pressione di riferimento:		50 Pa			
Potenza specifica in ingresso (SEL):		0,17 Wh/m ³			
Fattore di controllo:		1,0 in combinazione con interruttore manuale 0,95 in combinazione con l'orologio 0,85 in combinazione con 1 sensore 0,65 in combinazione con 2 o più sensori			
Perdita*:	Interna	0,70%			
	Esterna	1,80%			
Allarme filtro:		Display unità di ventilazione / interruttore manuale / timer. Attenzione! Per un'efficienza energetica ottimale ed un corretto funzionamento occorre ispezionare, pulire e sostituire regolarmente i filtri.			
Indirizzo internet per le istruzioni di montaggio:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
By-pass:		Sì (100% by-pass)			

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standards

PL

Informacje w karcie produktu konformizacji Ecodesign (UE), NR 1254/2014 (ZAŁĄCZNIK IV)					
Producent:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Flair 225 (Plus)			
Strefa klimatyczna	Rodzaj sterowania	Wartość SEC kWh/m ² a	Klasa energetyczna	Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC) w kWh	Oczekiwane oszczędności w ogrzewaniu (AHS) w kWh
Umiarkowana	Manualne	-40,78	B	258	4655
	Zegar (czasowe)	-41,42	A	237	4667
	1 czujnik (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199	4692
	2 lub więcej czujników (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135	4741
	Manualne	-79,92	A+	795	9107
Chłodna	Zegar (czasowe)	-80,68	A+	774	9131
	1 czujnik (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736	9179
	2 lub więcej czujników (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672	9275
	Manualne	-15,73	E	213	2105
	Zegar (czasowe)	-16,30	E	192	2111
Ciepła	1 czujnik (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154	2122
	2 lub więcej czujników (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90	2144
	Typ jednostki: Wentylacja z odzyskiem ciepła				
Wentylatory:		Zmienna prędkość, wentylatory EC			
Typ wymiennika ciepła:		Rekuperacyjny			
Sprawność termodynamiczna wymiennika ciepła:		92%			
Maksymalny wydajność powietrza:		225 m ³ /h			
Maksymalna wartość mocy elektrycznej (włożonej):		165 W			
Poziom mocy akustycznej Lwa:		39 dB(A)			
Wydajność powietrza (wartość odniesienia):		158 m ³ /h			
Różnica ciśnień (wartość odniesienia):		50 Pa			
Pobór mocy elektrycznej w odniesieniu do wydajności powietrza (SEL):		0,17 Wh/m ³			
Współczynnik regulacji:		1,0 z zastosowaniem regulatora manualnego 0,95 z zastosowaniem regulatora czasowego 0,85 z zastosowaniem 1 czujnika 0,65 z zastosowaniem 2 lub więcej czujników			
Nieszczelność*:	wewnętrzny	0,70%			
	zewnętrzny	1,80%			
Umiejscowienie sygnalizatora zanieczyszczenia filtra:		Na wyświetlaczu urządzenia na sterowniku manualnym/czasowym. Uwaga! Ze względu na efektywność energetyczną i prawidłową pracę urządzenia, konieczne jest regularne sprawdzanie, czyszczenie lub wymiana filtra.			
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażu:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
By-pass:		tak (100% by-pass)			

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7-standards

LT

Table with columns: Klimato zona, Valdymo tipas, SEC-vertis, Energijos klase, metinis elektros energijos suvartojimas, metinis atsargyja šilumos energija. Includes sub-tables for Vidurinė, Šalta, and Šilta zones.

CZ

Table with columns: Klimatická zóna, Typ ovládní, Hodnota SEC, Energetická třída, Roční spotřeba elektrické energie, Roční tepelná ztráta. Includes sub-tables for mírně, studené, and horká zones.

DK

Table with columns: Klimazone, Type for styring, SEC-værdi, Energi klasse, Artig elforbrug, Artig varmebepærelse. Includes sub-tables for Generelt, Kølt, and Varmt zones.

EE

Table with columns: Kõlmistoon, Kõsibemõeldis, Energiväärtus, Energiaklass, Aastane elektritarve, Kütteenergia aastane koefitsient. Includes sub-tables for Keskmine, Külm, Soe, and Juhetegur.

HU

Table with columns: Eghajlati zóna, Kezelési mód, Energiaosztály, Energiaklasz, Éves áramfogyasztás, Éves felhasznált energia. Includes sub-tables for Középes, Hideg, and Meleg zones.

HR

Table with columns: Klimatska zona, Podavaenje, SEC vrijednost, Razred energetske učinkovitosti, Godišnja potrebna snaga, Godišnja ušteda. Includes sub-tables for Prosječno, Hladno, and Toplo zones.

RO

Fișă date produs conform Ecodesign (UE), nr. 1254/2014 (Anexa IV)				
Brink Climate Systems B.V.				
Flair 225 (Plus)				
Model:				
Clasă energetică:				
Zonă climatică:	Tip control	Valoare energetică în kWh/m ² a	Clasă energetică (CEE)	Consumul anual de energie (AEC) în kWh
Medie	Manual	-40,78	B	258
	Reglare timp	-41,42	A	237
	1 senzor (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-42,62	A	199
	2 sau mai mulți senzori (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-44,71	A	135
Rece	Manual	-79,92	A+	795
	Reglare timp	-80,68	A+	774
	1 senzor (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-82,12	A+	736
	2 sau mai mulți senzori (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-84,68	A+	672
Cald	Manual	-15,73	E	213
	Reglare timp	-16,30	E	192
	1 senzor (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-17,37	E	154
	2 sau mai mulți senzori (RH/CO ₂ /compus organic volatili)	-19,19	E	90
Tip unitate de ventilație:		Unitate de ventilație cu recuperare de căldură		
Ventilator:		Ventilator EC cu viteză variabilă		
Tip schimbător de căldură:		Schimbător de căldură din plastic de tip recuperativ. În curent Instrucțiunile de montaj		
Eficiență termică:		92%		
Debit maxim:		225 m ³ /h		
Putere absorbită:		165 W		
Nivel putere acustică L _{wa} :		39 dB(A)		
Debit de referință:		158 m ³ /h		
Diferență presiune de referință:		50 Pa		
Putere absorbită specifică (SEL):		0,17 Wh/m ³		
Factor de control:		1,0 în combinație cu comutatorul manual 0,95 în combinație cu 1 senzor 0,85 în combinație cu mai mulți senzori		
Scurgere ¹ :		Intern 0,70% Extern 1,80%		
Indicator avertizare filtru:		Pe afișajul unității de ventilație/comutatorul manual/modulul de comandă. Atenție! Pentru o eficiență energetică optimă și o funcționare responsabilă, este necesar să inspectați și să înlocuiți sau să înlocuiți filtrul în mod regulat.		
Adresă de internet pentru instrucțiunile de montaj:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads		
By-pass:		da (100% by-pass)		

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN 13147-2-standards

BG

Продуктов фиш съответствие (ЕС) № 1254/2014 (ПРИЛОЖЕНИЕ IV)				
Brink Climate Systems B.V.				
Flair 225 (Plus)				
Model:				
Clasă energetică:				
Зона климатическа:	Тип управление	ЕЕК-стойност в kWh/m ² a	Енергичен клас (CEE)	Годишната консумация на електроенергия (ГЕК) в kWh
Умерено	Ръчно	-40,78	B	258
	Автоматично с таймер	-41,42	A	237
	1 сензор (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199
	2 или повече сензори (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135
Студено	Ръчно	-79,92	A+	795
	Автоматично с таймер	-80,68	A+	774
	1 сензор (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736
	2 или повече сензори (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672
Топло	Ръчно	-15,73	E	213
	Автоматично с таймер	-16,30	E	192
	1 сензор (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154
	2 или повече сензори (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90
Тип вентилация - (прец.):		Уред с баланс вентилация и възстановяване на топлината		
Вентилатор:		ЕС-вентилатор с променлива скорост		
Тип топлообменник:		Рециркулативен		
Термична ефективност на топлообменник:		92%		
Макс. дебит:		225 m ³ /h		
Макс. мощност:		165 W		
Ниво на шума L _{wa} :		39 dB(A)		
Референтен въздушен поток:		158 m ³ /h		
Референтна разлика на налягането:		50 Pa		
Консумация на енергия при реф. въздушен поток (SEL):		0,17 Wh/m ³		
Контролен фактор:		1,0 в комбинация с ръчно управление 0,95 в комбинация с таймер 0,85 в комбинация с 1 сензор 0,65 в комбинация с 2 или повече сензори		
Звукови:		вътрешни външни		
Визуална позиция за състоянието на филтрите:		На дисплея на вентилационния уред / Ръчно предизвикване / контрол с таймер.		
Интернет адрес за инструкциите за предаритивно състояние:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads		
By-pass:		da (100% by-pass)		

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN 13147-2-standards

SE

Produktdatablad uppfyller Ecodesign (EU), nr. 1254/2014 (bilaga IV)				
Brink Climate Systems B.V.				
Flair 225 (Plus)				
Model:				
Clasă energetică:				
Klimazon:	Typ av reglering	SEC-värde i kWh/m ² a	Energiklass (SEC)	Årlig energiförbrukning (AEC) i kWh
Medel	Manuell	-40,78	B	258
	Klocka	-41,42	A	237
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199
	2 eller fler sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135
Kallt	Manuell	-79,92	A+	795
	Klocka	-80,68	A+	774
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736
	2 eller fler sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672
Varmt	Manuell	-15,73	E	213
	Klocka	-16,30	E	192
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154
	2 eller fler sensorer (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90
Typ av ventilationsenhet:		Ventilationsenhet med värmeåtervinning		
Filträt:		Variabel hastighet EC-filträt		
Typ av värmeväxlare:		Rekuperativ värmeväxlare av plast med korsströmlöst termisk verktygsgrad		
Maximalt luftflöde:		225 m ³ /h		
Maximalt effektförbrukning:		165 W		
Ljudstyrka (L _{wa}):		39 dB(A)		
Referensluftflöde:		158 m ³ /h		
Referenstryckskillnad:		50 Pa		
Specifik energiförbrukning (SEL):		0,17 Wh/m ³		
Kontrollfaktor:		1,0 i kombination med manuellt omkopplare 0,95 i kombination med klocka 0,85 i kombination med 1 sensor 0,65 i kombination med 2 eller fler sensorer		
Läckage ¹ :		Intern 0,70% Extern 1,80%		
Filtrering:		På ventilationsenhetens display/Manuell omkopplare/Klockakontroll. Obs! För optimal energiförbrukning och en korrekt drift krävs regelbundet kontroll, rengöring och byte av filter.		
Webbadress för monteringsanvisningar:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads		
Förkoppling:		ja (100% by-pass)		

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN 13147-2-standards

LV

Izstrādājuma datu lapa, veidota saskaņā ar Ekodizaina direktīvu (ES) nr. 1254/2014 (IV pielikums)				
Brink Climate Systems B.V.				
Flair 225 (Plus)				
Model:				
Clasă energetică:				
Klimatiskā zona:	Darbināšanas veids	SEP vērtība (kWh/m ² a)	Enerģētiskā klase (EPE)	Ikgadējais elektropatēriņš (AEC) in kWh
Vidēja	Manuāli	-40,78	B	258
	Taimeris	-41,42	A	237
	1 sensors (mīksts/CO ₂ /GOS)	-42,62	A	199
	Vairāki sensori (mīksts/CO ₂ /GOS)	-44,71	A	135
Auksta	Manuāli	-79,92	A+	795
	Taimeris	-80,68	A+	774
	1 sensors (mīksts/CO ₂ /GOS)	-82,12	A+	736
	Vairāki sensori (mīksts/CO ₂ /GOS)	-84,68	A+	672
Siltā	Manuāli	-15,73	E	213
	Taimeris	-16,30	E	192
	1 sensors (mīksts/CO ₂ /GOS)	-17,37	E	154
	Vairāki sensori (mīksts/CO ₂ /GOS)	-19,19	E	90
Ventilācijas ierīces tips:		Ventilācijas ierīce ar siltuma rekuperāciju		
Ventilators:		Elektroniski kontrolēts ventilators ar plūsmu maiņmaņu ātrumu		
Siltummaiņa tips:		Rekuperatīvs no plastmasas izgatavots kruststrāves priekšsildīšanas siltummaiņš		
Termiskais ledības koeficients:		92%		
Maksimālās gaisa caurlaidums:		225 m ³ /h		
Elektriskā patēriņš:		165 W		
Trokšņa līmenis (L _{wa}):		39 dB(A)		
Gaisa caurlaiduma ātruma vērtība:		158 m ³ /h		
Spiediena starpības ātruma vērtība:		50 Pa		
Specifiskais elektropatēriņš (SEL):		0,17 Wh/m ³		
Vadības faktors:		1,0 – ja lieto pakāpienkārtī sildītā 0,95 – ja lieto taimerī 0,85 – ja lieto 1 sensoru 0,65 – ja lieto vairākus sensorus		
Npūde ¹ :		Iekšējā Ārējā		
Filtru brīdinājuma signāls:		Ventilācijas ierīces / pakāpienkārtī sildītā / vadības moduā rādījumi. Uzmanību! Optimālas enerģētiskās efektivitātes, kā arī optimālas ierīces darbības laikā ir svarīgi regulāri pārbaudīt, grūt un nomainīt filtrus.		
Montāžas norādījumi atrodami šajā šīfeta lapā:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads		
By-pass:		ja (100% by-pass)		

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN 13147-2-standards

SI

Podatkovna kartica izdelka skladnosti Ecodesign (EU), št. 1254/2014 (PRILOGA IV)				
Brink Climate Systems B.V.				
Flair 225 (Plus)				
Model:				
Clasă energetică:				
Klimatska zona:	Način regulacije	SEC-vrednost kWh/m ² a	Energetska razred (SEC)	Letna poraba električne energije (AEC) v kWh
Povprečno	Ročna	-40,78	B	258
	Ura	-41,42	A	237
	Eno ipalo (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199
	Dve ali več tipal (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135
Hladno	Ročna	-79,92	A+	795
	Ura	-80,68	A+	774
	Eno ipalo (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736
	Dve ali več tipal (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672
Varno	Ročna	-15,73	E	213
	Ura	-16,30	E	192
	Eno ipalo (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154
	Dve ali več tipal (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90
Vista ventilatorske enote:		Unaravnjena ventilacijska enota z vraščajem energije		
Ventilator:		EC ventilator s spremenljivo hitrostjo		
Rekuperativna toplotna prenosnik:		Rekuperator		
Toplotna učinkovitost toplotnega prenosnika:		92%		
Maksimalna pretok zraka:		225 m ³ /h		
Maksimalna priključna moč:		165 W		
Jaskot zvoka (L _{wa}):		39 dB(A)		
Referenčni pretok zraka:		158 m ³ /h		
Referenčna razlika tlaka:		50 Pa		
Električna odjemna moč pri referenčnem pretoku (SEL):		0,17 Wh/m ³		
Kontrolni faktor:		1,0 v kombinaciji z ročnim stikalom 0,95 v kombinaciji s pro 0,85 v kombinaciji s enim tipalom 0,65 v kombinaciji s dvema ali več tipali		
puščanje zraka ¹ :		notranje 0,70% zunanje 1,80%		
Lokacija vizualnega prikaza signala filtra:		Na prikazovalniku prezračevalne enote/Na ročnem stikalu/Na časovniku. Pozor! Za optimalno energetska učinkovitost in pravilno delovanje je potrebna redna kontrola filtra, njegovo čiščenje ali zamenjava.		
Iskemični naslov z navodili za predhodno montažo:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads		
By-pass:		Ja (100% by-pass)		

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN 13147-2-standards

PT

Ficha de produto conformidade (UE) nº 1254, (ANEXO IV)				
Brink Climate Systems B.V.				
Flair 225 (Plus)				
Model:				
Clasă energetică:				
Zona Climática:	Tipo de control	Valor - SEC em kWh/m ² a	Classe Energética (SEC)	O consumo anual de electricidade (AEC) em kWh
Temperada	Manual	-40,78	B	258
	Relógio	-41,42	A	237
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199
	2 ou mais sensores (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135
Fria	Manual	-79,92	A+	795
	Relógio	-80,68	A+	774
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736
	2 ou mais sensores (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672
Quente	Manual	-15,73	E	213
	Relógio	-16,30	E	192
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154
	2 ou mais sensores (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90
Tipo de unidade de Ventilação:		Unidade de Ventilação duplo fluxo com recuperação de calor		
Ventilador:		Ventilador EC de velocidade variável		
Tipo de Recuperador de Calor:		Recuperative plastic cross-counterflow heat exchanger		
Eficiência do recuperador de calor:		92%		
Caudal de ar máximo:		225 m ³ /h		
Consumo elétrico máximo:		165 W		
Nível de pressão sonora L _{wa} :		39 dB(A)		
Caudal de ar de referência:		158 m ³ /h		
Diferença de pressão referência:		50 Pa		
Consumo elétrico com caudal de ar de referência (SEL):		0,17 Wh/m ³		
Fator de Control:		1,0 em combinação com interruptor manual 0,95 em combinação com relógio 0,85 em combinação com 1 sensor 0,65 em combinação com 2 sensores ou mais		
Fuga ¹ :		interna 0,70% externa 1,80%		
Posição do aviso visual do filtro:		No visor da unidade de ventilação / Interruptor manual / controlador horário. Atenção! Para eficiência energética ótima e funcionamento adequado, é necessário inspeção regular do filtro, inspecção e substituição de filtro.		
O endereço Internet com as instruções de pré-montagem:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads		
By-pass:		sim (100% by-pass)		

¹ Measurements executed by TZWL according to the EN 13147-2-standards

ES

Ficha del producto conformidad (UE) No 1254/2014 (ANEXO IV)					
Proveedor:		Brink Climate Systems B.V.			
Modelo:		Rflair 225 (Plus)			
Zona Climática:	Tipo de control	consumo de energía específico en kWh/m²/a	Clasificación Energética (SEE)	consumo de electricidad anual (AEC) en kWh	ahorro anual en calefacción (AHS) en kWh
Medio	Manual	-40,78	B	258	4655
	Horario	-41,42	A	237	4667
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199	4662
	2 o más sensores (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135	4741
Frío	Manual	-79,92	A+	795	9107
	Horario	-80,68	A+	774	9131
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736	9179
	2 o más sensores (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672	9275
Cálido	Manual	-15,73	E	213	2105
	Horario	-16,30	E	192	2111
	1 sensor (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154	2122
	2 o más sensores (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90	2144
Tipo unidad ventilación:	Unidad de caudal equilibrado con recuperador de calor				
Ventilador:	EC-fan velocidad variable				
Tipo recuperador calor:	Recuperable				
Eficiencia térmica del recuperador de calor:	92%				
Caudal máximo:	225 m³/h				
Potencia eléctrica máxima:	165 W				
Nivel de potencia acústica L _{wa} :	39 dB(A)				
Caudal de referencia:	158 m³/h				
Presión de referencia:	50 Pa				
Consumo eléctrico al caudal de referencia (SEL):	0,17 Wh/m³				
Factor de control:	1,00 en combinación con interruptor manual				
	0,95 en combinación con programador horario				
	0,85 en combinación con 1 sensor				
Perdidas:	internas	0,70%			
	externas	1,80%			
Posición del avisador visual del filtro: En la pantalla de la unidad de ventilación / Interruptor manual / controlador horario. Atención! Para una eficiencia energética máxima y un uso adecuado, inspeccionar regularmente el filtro, con énfasis a la ventilación en caso de ser necesario.					
dirección de internet para consultar las instrucciones de montaje:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		si (100% bypass)			

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7 standards

SK

Informačný list výrobku zhoda (EÚ) č. 1254/2014 (PRÍLOHA IV)					
Dodávateľ:		Brink Climate Systems B.V.			
Model:		Flair 225 (Plus)			
Klimatická zóna:	Typ ovládania	SEC-hodnota v kWh/m²/a	Energetická trieda (SEC)	ročná spotreba elektriny (AEC) v kWh	ročná úspora vykurovania (AHS) v kWh
Mierne	Manuálne	-40,78	B	258	4655
	Časové	-41,42	A	237	4667
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-42,62	A	199	4662
	2 alebo viac senzorov (RH/CO ₂ /VOC)	-44,71	A	135	4741
Chladná	Manuálne	-79,92	A+	795	9107
	Časové	-80,68	A+	774	9131
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-82,12	A+	736	9179
	2 alebo viac senzorov (RH/CO ₂ /VOC)	-84,68	A+	672	9275
Teplá	Manuálne	-15,73	E	213	2105
	Časové	-16,30	E	192	2111
	1 senzor (RH/CO ₂ /VOC)	-17,37	E	154	2122
	2 alebo viac senzorov (RH/CO ₂ /VOC)	-19,19	E	90	2144
Typ vetracej jednotky:	Rovnovážna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla				
Ventilátor:	Variabilné rýchlosti EC-ventilátora				
Typ výmenníka tepla:	Teplotná účinnosť výmenníka tepla				
Teplotná účinnosť výmenníka tepla:	92%				
Maximálny výkon:	225 m³/h				
Maximálny elektrický príkon:	165 W				
Hladina akustického výkonu L _{wa} :	39 dB(A)				
Referenčný výkon:	158 m³/h				
Referenčný tlakový rozdiel:	50 Pa				
Príkon ventilátorov (SEL):	0,17 Wh/m³				
Kontrolný faktor:	1,0 v kombinácii s manuálnym spínačom				
	0,95 v kombinácii s časovým riadením				
	0,85 v kombinácii s 1 senzorom				
netesnosť:	vnútorná	0,70%			
	vonkajšia	1,80%			
Umiestnenie alarmu filtra:		Na displeji vetracej jednotky / Manuálny spínač / Časová kontrola.			
internetová adresa s pokynmi na montáž:		https://www.brinkclimatesystems.nl/support/downloads			
Bypass:		áno (100% bypass)			

* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7 standards

Classification from 1 January 2016	
SEC klasse ("average climate")	SEC in kWh/m²/a
A+ (most efficient)	SEC < -42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E (least efficient)	-20 ≤ SEC < -10